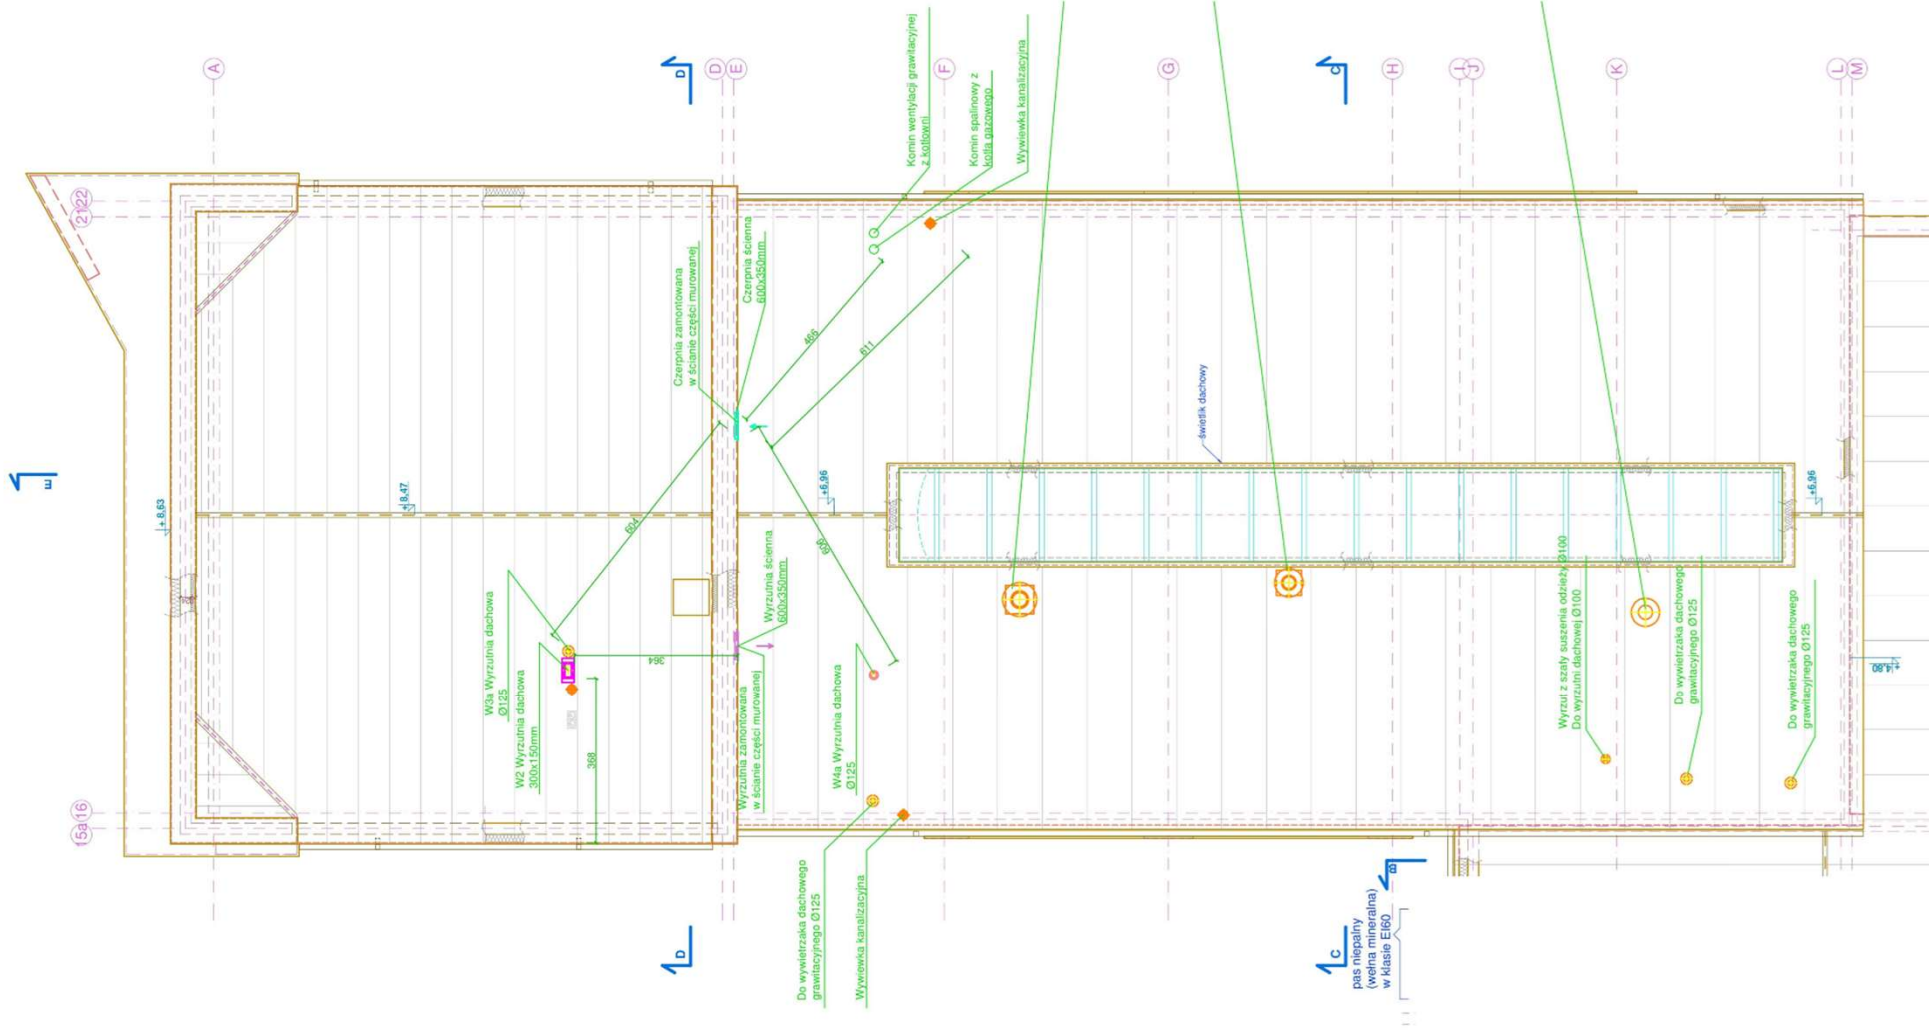
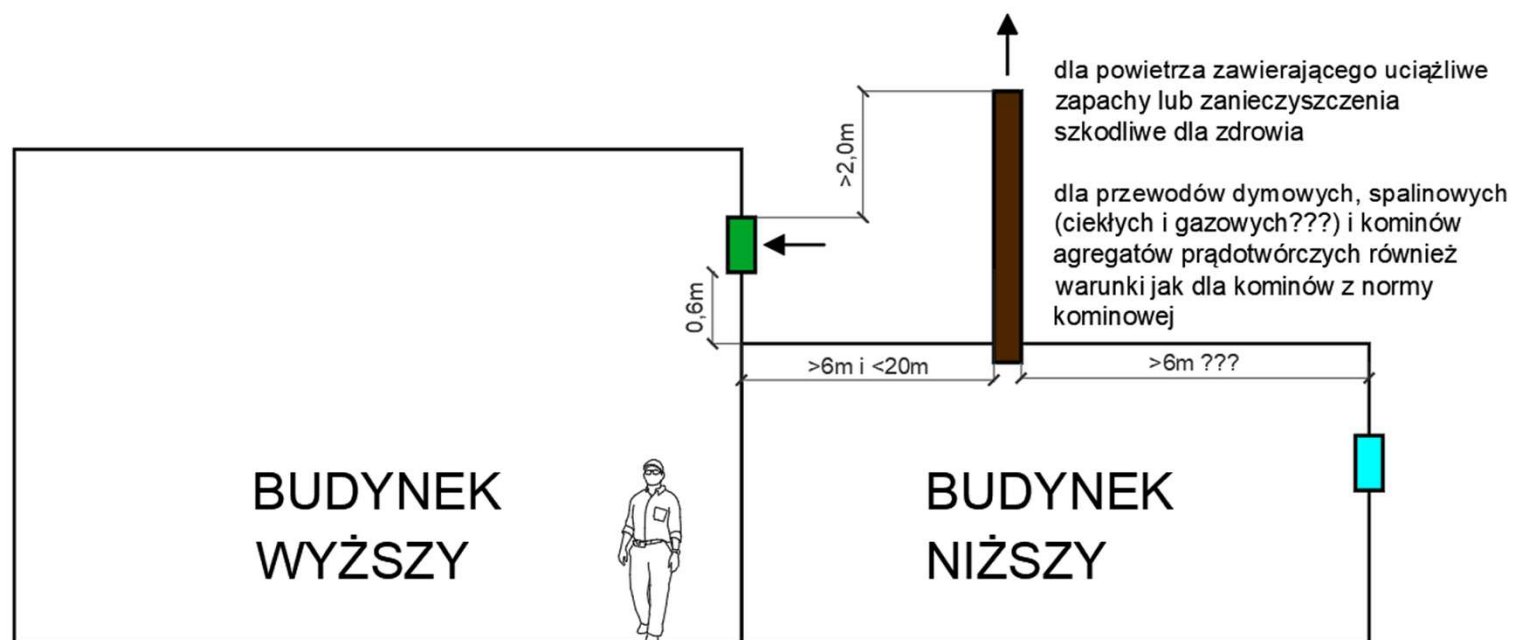

CZERPNIĄ DACHOWĄ CZY ŚCIENNĄ

- Są dwa budynki o różnej wysokości dachów. W ścianie budynku wyższego ale ponad dachem budynku niższego zlokalizowana jest czerpnia powietrza. Dolna krawędź czerpni znajduje się na wysokości 60 cm w stosunku do dachu budynku niższego. Na dachu budynku niższego znajdują się kominy z przewodami wentylacyjnymi i przewody spalinowe. Pytanie: Jak traktować czerpnię powietrza ? Czy jak czerpnię usytuowaną na dachu budynku, czy jako czerpnię ścienną? Jakie odległości należy zachować pomiędzy tymi elementami?





przykład C - WT par. 152.14





ODPOWIEDŹ 10 – MACIEJ GRABOWSKI

Należy stosować odległości jak dla wyrzutni i czerpni na dachu budynku.

ODPOWIEDŹ 10 – MACIEJ GRABOWSKI

DODATKOWE ZAGADNIENIE DOTYCZĄCE WYRZUTNI W ŚCIANIE BUDYNKU

WT § 152 USTĘP 9

DOPUSZCZA SIĘ SYTUOWANIE WYRZUTNI
POWIETRZA W ŚCIANIE BUDYNKU, POD
WARUNKIEM ŻE:

- 1) POWIETRZE WYWIEWANE NIE ZAWIERA UCIAŹLIWYCH ZAPACHÓW;
1A) POWIETRZE WYWIEWANE NIE ZAWIERA ZANIECZYSZCZEŃ SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA;
- 2) PRZECIWLĘGŁA ŚCIANA SĄSIEDNIEGO BUDYNKU Z OKNAМИ ZNAJDUJE SIĘ W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 10 M LUB BEZ OKIEN W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 8 M;

**3) OKNA ZNAJDUJĄCE SIĘ W TEJ SAMEJ ŚCIANIE SĄ
ODDALONE W POZIOMIE OD WYRZUTNI CO
NAJMNIEJ 3 M, A PONIŻEJ LUB POWYŻEJ
WYRZUTNI - CO NAJMNIEJ 2 M;**

- 4) CZERPNIA POWIETRZA, USYTUOWANA W TEJ SAMEJ ŚCIANIE BUDYNKU, ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ LUB NA TYM SAMYM POZIOMIE CO WYRZUTNIA, W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1,5 M.

Które okna są legalne:

- a) na pomarańczowym tle
- b) na fioletowym tle
- c) na białym tle

